




Rapporto di classificazione 242/C/18-341FR  
Laboratorio LAPI  
Data emissione 22/03/2019

Norme di riferimento EN 1363-1  
EN 1364-1

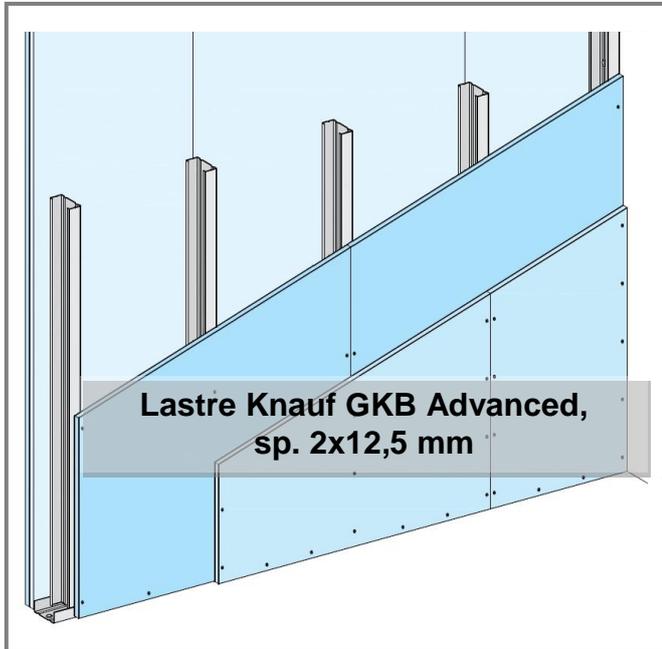

### **DESCRIZIONE:**

Parete simmetrica: fuoco da entrambi i lati

**LASTRE:** 2 lastra Knauf GKB Advanced (A)  
sp. 12,5 mm, per lato.

**PROFILI:** Montanti Knauf a C 50/50/50\* mm,  
sp. 0,6 mm, int. 600 mm.  
Guida Knauf a U 40/50/40 mm, sp. 0,6 mm.

**VITI:** viti Knauf punta chiodo  
1° lastra:  $\varnothing 3,5 \times 25$  mm.  
2° lastra:  $\varnothing 3,5 \times 35$  mm.

Armatura dei giunti con nastro Knauf e stuccatura dei giunti e della testa delle viti con stucco Knauf a base gesso.

Classificazione valida per pareti con **ALTEZZA MASSIMA 3,00 m**

### **VARIAZIONI AMMESSE AL CAMPIONE**

(CAMPO DI APPLICAZIONE DIRETTA)

E' consentito:

- Riduzione dell'altezza della parete
- Aumento dello spessore totale della parete
- Aumento dello spessore dei materiali componenti
- Riduzione di larghezza e lunghezza delle lastre (non dello spessore)
- Riduzione dell'interasse tra i montanti
- Riduzione del passo delle viti
- Aumento di numero dei giunti verticali del tipo sottoposto a prova
- Aumento di larghezza della parete